ПАСПОРТ

Технические характеристики

Серия JS4BX и JT4BX

R-410A Высокая эффективность
Кондиционеры и тепловые насосы
Производительность
2.0 – 5.0 Ton (7-17.5 кВт) – 50 Гц

Кондиционеры и тепловые насосы серии R-410A обеспечивают высокие параметры при компактных размерах. Эти устройства, в сочетании с разработанными нами испарительными блоками и вентиляционными установками, перекрывают весь спектр оборудования для отопления и кондиционирования. Установки идеально скомпанованы для размещения на земле или крыше частного дома или небольшого офиса.



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Фреон R-410A:** не разрушает озоновый слой
- **Прочный привлекательный корпус:** изготовлен из оцинкованной стали с полиуретановым покрытием. При испытании солевым душем в течении 950 часов показывает устойчивость к коррозии на 50% лучше аналогов.
- **Композитное основание:** приглушает шум и не ржавеет. Кроме того, оно легче и прочнее стального.
- **Медные трубки с алюминиевым оребрением:** теплообменники конденсаторного и испарительного блоков разработаны для надежной продолжительной работы, компактны и обладают прекрасной теплопередачей.
- **Мотор с перманентной смазкой:** мотор PSC не нуждается в обслуживании, работает тихо и долго. Не боится дождя и снега.
- **Сервисные клапаны:** латунные клапаны не создают дополнительного сопротивления и просты в обслуживании. Рабочий ход четверть оборота.
- **Съемная верхняя решетка:** Облегчает обслуживание сверху без отсоединения проводов мотора.
- **Полностью металлический кожух:** защищает теплообменник от механических повреждений.
- **Единая крышка:** рассчитана для тихой работы и свободного прохождения воздуха**.**
- **5-мин задержка при перезапуске (только 1-фазные):** при отключении предотвращает повторное включение в течении 5 минут. Для защиты компрессора от перегрузки.
- **Датчик повышенного давления:** отключает установку при повышенном давлении фреона в системе. Автоматический сброс при восстановлении параметров.
- **Фильтр – осушитель:** В комплекте. Устанавливается на месте.
- **Легкий доступ к компрессору и схеме:** Упрощает монтаж и обслуживание. Доступ ко всем узлам сбоку.

Дополнительно на JT4BX

- **Накопитель и подогрев картера:** защита от стекания жидкой фазы и связанных с этим поломок.
- **Разморозка по времени/температуре:** надежная промышленная стандартная система позволяет подстроить работу под различные климатические условия.
- **Глушитель на паровой линии:** снижает шум и вибрацию компрессора.
- **Общий сервисный порт на паровой линии:** этот порт позволяет технику замерять давление пара в любом режиме не снимая панелей. Экономит время и повышает удобство.

РАСШИФРОВКА НОМЕРА МОДЕЛИ

ПР: JS4BX-036G

JS 4 B X - 036 G

JS - Кондиционер
JT – Тепловой насос

Поколение 1, 2, 3 и т.д.

Идентиф. Установки

BX= Пайка. Экспорт

Номин. Произв. (000) BTU


Электропитание
E = 220/240-50-1
G = 380/420-50-3

РАЗМЕРЫ
ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ И КОНДИЦИОНЕРЫ
НАРУЖНЫЙ БЛОК

JS4BX	024E	030E	036E/G	048E/G	060G
H	686	686	686	686	686
W	577	577	577	781	781
D	577	577	577	781	781

JT4BX	024E	030E	036E/G	048E/G	060G
H	686	686	686	686	686
W	577	577	577	781	781
D	577	577	577	781	781

Выброс воздуха
Обеспечить достаточное свободное пространство

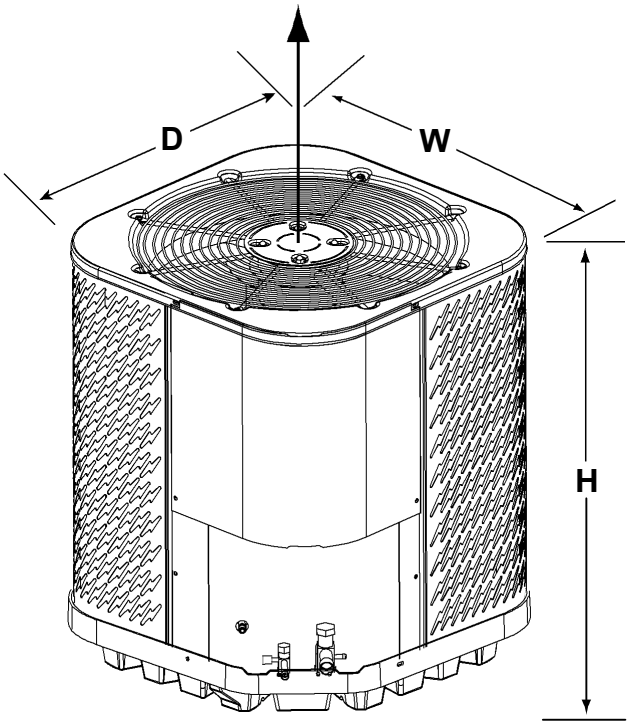

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / НАРУЖНЫЙ БЛОК

R-410A — Кондиционеры — Одна фаза

Model No. JS4BX			024E	030E	036E	048E
Эл – во	В – Ф – Гц *(1)*		220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50
	Общий ток		13.2	18.6	18.6	25.5
	Автомат, А, Max. *(2)*		25	40	40	50
	Min. нагрузка на провода		16.3	23.1	23.1	31.7
Конденсатор	Теплообменник	Площадь	0.93	0.93	0.93	1.39
		Ряд-Ребер/дюйм	1-16	1-16	1-16	1-16
		Диам.трубки	3/8” Н.Д.	3/8” Н.Д.	3/8” Н.Д.	3/8” Н.Д.
	Мотор вентилятора	Тип	PSC	PSC	PSC	PSC
		Ампер	0.7	0.7	0.7	1.1
		Вт	94	94	94	188
	Крыльчатка	Диам-лопастей	457- 3	457- 3	457- 3	610- 3
		$м^3$/ч	4250	4250	4250	5440
	Компрессор	Рабочий ток	13	18	18	24
		Стартовый ток	61	97	97	153
Паровая линия Н.Д.(Длина жидкостной линии при 3/8” Н.Д.)		0-7.3 м	3/4”	3/4”	3/4”	7/8”
		7.6-11.9 м	7/8” *(3)*	7/8” *(3)*	7/8” *(3)*	1-1/8” *(3)*
		12.2-22.9 м	7/8” *(3)*	7/8” *(3)*	1-1/8” *(3)*	1-1/8” *(3)*
Заправка фреона (R-410A) в граммах для конденсаторного блока, испарительного блока и 4.5 м фреонопровода.			1843	1928	1984	2495
Приблизительный		Нетто	74.5	80.0	85.0	88.5
Вес (кг)		Брутто	80.0	85.5	90.0	93.5

R-410A — Тепловые насосы — Одна фаза

Model No. JT4BX			024E	030E	036E	048E
Эл – во	В – Ф – Гц *(1)*		220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50
	Общий ток		13.2	18.6	18.6	25.5
	Автомат, А, Max. *(2)*		25	40	40	50
	Min. нагрузка на провода		16.3	23.1	23.1	31.7
Конденсатор	Теплообменник	Площадь	0.93	0.93	0.93	1.39
		Ряд-Ребер/дюйм	1-16	1-16	1-16	1-16
		Диам.трубки	3/8” Н.Д.	3/8” Н.Д.	3/8” Н.Д.	3/8” Н.Д.
	Мотор вентилятора	Тип	PSC	PSC	PSC	PSC
		Ампер	0.7	0.7	0.7	1.1
		Вт	94	94	94	188
	Крыльчатка	Диам-лопастей	457- 3	457- 3	457- 3	610- 3
		$м^3$/ч	4250	4250	4250	5440
	Компрессор	Рабочий ток	13	18	18	24
		Стартовый ток	61	97	97	153
Паровая линия Н.Д.(Длина жидкостной линии при 3/8” Н.Д.)		0-7.3 м	3/4”	3/4”	3/4”	7/8”
		7.6-11.9 м	7/8” *(3)*	7/8” *(3)*	7/8” *(3)*	1-1/8” *(3)*
		12.2-22.9 м	7/8” *(3)*	7/8” *(3)*	1-1/8” *(3)*	1-1/8” *(3)*
Заправка фреона (R-410A) в граммах для конденсаторного блока, испарительного блока и 4.5 м фреонопровода.			75	78	82	100
Приблизительный		Нетто	74.5	80.0	85.0	88.5
Вес (кг)		Брутто	80.0	85.5	90.0	93.5

(1) Рабочее напряжение: 198 В минимум - 264 В максимум
(2) Можно использовать специальный автомат для кондиционеров
(3) Необходим переход от установки к фреонопроводу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / НАРУЖНЫЙ БЛОК

R-410A — Кондиционеры — Три фазы

Model No. JS4BX			**036G**	**048G**	**060G**
Эл – во	В – Ф – Гц *(1)*		380/420-3-50	380/420-3-50	380/420-3-50
	Общий ток		7.8	10.1	11.7
	Автомат, А, Max. *(2)*		15	20	20
	Min. нагрузка на провода		9.6	12.4	14.4
Конденсатор	Теплообменник	Площадь	0.93	1.42	1.42
		Ряд-Ребер/дюйм	1-16	1-16	1-16
		Диам.трубки	3/8” Н.Д.	3/8” Н.Д.	3/8” Н.Д.
	Мотор вентилятора	Тип	PSC	PSC	PSC
		Ампер	0.7	1.1	1.1
		Вт	94	188	188
	Крыльчатка	Диам-лопастей	457- 3	610- 3	610- 3
		$м^3$/ч	4250	5440	5440
	Компрессор	Рабочий ток	7.1	9	10.6
		Стартовый ток	48	64	74
Паровая линия Н.Д.(Длина жидкостной линии при 3/8” Н.Д.)		0-7.3 м	7/8”	7/8”	7/8”
		7.6-11.9 м	1-1/8” *(3)*	1-1/8” *(3)*	1-1/8” *(3)*
		12.2-22.9 м	1-1/8” *(3)*	1-1/8” *(3)*	1-1/8” *(3)*
Заправка фреона (R-410A) в граммах для конденсаторного блока, испарительного блока и 4.5 м фреонопровода.			1984	2495	2637
Приблизительный		Нетто	85.0	88.5	91.0
Вес (кг)		Брутто	90.0	93.5	96.0

R-410A — Тепловые насосы — Три фазы

Model No. JT4BX			**036G**	**048G**	**060G**
Эл – во	В – Ф – Гц *(1)*		380/420-3-50	380/420-3-50	380/420-3-50
	Общий ток		7.8	10.1	11.7
	Автомат, А, Max. *(2)*		15	20	20
	Min. нагрузка на провода		9.6	12.4	14.4
Конденсатор	Теплообменник	Площадь	0.93	1.42	1.42
		Ряд-Ребер/дюйм	1-16	1-16	1-16
		Диам.трубки	3/8” Н.Д.	3/8” Н.Д.	3/8” Н.Д.
	Мотор вентилятора	Тип	PSC	PSC	PSC
		Ампер	0.7	1.1	1.1
		Вт	94	188	188
	Крыльчатка	Диам-лопастей	457- 3	610- 3	610- 3
		$м^3$/ч	4250	5440	5440
	Компрессор	Рабочий ток	7.1	9	10.6
		Стартовый ток	48	64	74
Паровая линия Н.Д.(Длина жидкостной линии при 3/8” Н.Д.)		0-7.3 м	7/8”	7/8”	7/8”
		7.6-11.9 м	1-1/8” *(3)*	1-1/8” *(3)*	1-1/8” *(3)*
		12.2-22.9 м	1-1/8” *(3)*	1-1/8” *(3)*	1-1/8” *(3)*
Заправка фреона (R-410A) в граммах для конденсаторного блока, испарительного блока и 4.5 м фреонопровода.			2325	2835	2977
Приблизительный		Нетто	85.0	88.5	91.0
Вес (кг)		Брутто	90.0	93.5	96.0

(1) Рабочее напряжение: 342 В минимум - 462 В максимум
(2) Можно использовать специальный автомат для кондиционеров
(3) Необходим переход 1-1/8” – 7/8” от установки к фреонопроводу.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ ПРИ НАГРЕВЕ / ОХЛАЖДЕНИИ

Уличный блок	С таким теплообменником			
Модель	Теплообменник	Ватт Холода	Номин. $м^3$/ч	Размер форсунки
JS4BX-024E	C3BA-024U-A/C5BA-024-C-A	6,765	1521	.057
JS4BX-030E	C3BA-036U-A/C5BA-030-C-A	8,706	1901	.064
JS4BX-036E/G	C3BA-036U-B/C5BA-030-C-B	10,000	2028	.069
JS4BX-048E/G	C3BA-048U-C/C5BA-036-C-B	13,088	2366	.077
JS4BX-060E/G	C3BA-060U-C/*C5BA-048-C-C	16,029	2704	.083

Уличный блок	С такой вентиляционной установкой			
Модель	Вент. установка	Ватт Холода	Номин. $м^3$/ч	Размер форсунки
JS4BX-024E	B5BX-018/024E-A	6,765	1521	.057
JS4BX-030E	B5BX-030/036E-A	8,706	1901	.064
JS4BX-036E/G	B5BX-030/036E-A	10,000	2028	.069
JS4BX-048E/G	B5BX-048E-B	13,088	2366	.077
JS4BX-060E/G	B5BX-060E-B	15,882	2704	.083

Уличный блок	С таким теплообменником					
Модель	Теплообменник	Ватт Холода	Ватт тепла при 47	Ватт тепла при 17	Номин. $м^3$/ч	Размер форсунки
JT4BX-024E	C3BA-024U-A/C5BA-024-C-A	6,765	6,529	3,529	1521	.057
JT4BX-030E	C3BA-036U-A/C5BA-030-C-A	8,706	8,588	4,647	1901	.064
JT4BX-036E/G	C3BA-036U-B/C5BA-030-C-B	10,000	9,941	5,471	2028	.069
JT4BX-048E/G	C3BA-048U-C/C5BA-036-C-B	13,088	13,088	7,352	2366	.077
JT4BX-060E/G	C3BA-060U-C/*C5BA-048-C-C	16,029	16,029	10,294	2704	.083

Уличный блок	С такой вентиляционной установкой					
Модель	Вент. установка	Ватт Холода	Ватт тепла при 47	Ватт тепла при 17	Номин. $м^3$/ч	Размер форсунки
JT4BX-024E	B5BX-018/024E-A	6,765	6,529	3,529	1521	.057
JT4BX-030E	B5BX-030/036E-A	8,706	8,588	4,647	1901	.064
JT4BX-036G	B5BX-030/036E-A	10,000	9,941	5,471	2028	.069
JT4BX-048G	B5BX-048E-B	13,088	13,088	7,500	2366	.077
JT4BX-060G	B5BX-060E-B	15,882	15,882	10,147	2704	.083

* Заменить на .093.

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ – Конденсаторный блок

Комплект стартера - 912933
Создает дополнительное усилие при запуске компрессора на низком напряжении или высокой температуре воздуха.

Диаметр медного провода, мм (1% падения напряжения)				
Длина провода, м				Ампераж цепи
60	45	30	15	
4.1	3.3	2.6	1.6	15
5.2	4.1	3.3	2.1	20
5.2	4.1	3.3	2.6	25
5.2	5.2	4.1	2.6	30
5.8	5.2	4.1	3.3	35
5.8	5.2	4.1	3.3	40
6.5	5.8	5.2	4.1	45
6.5	5.8	5.2	4.1	50

Размеры взяты из N.E.C. для медных проводников типа 60°.

РАСШИРЕННАЯ ТАБЛИЦА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПО ХОЛОДУ

JS4BX-024E с вентиляционной установкой 1.5/2.0 A

Темп. на улице			29.5°C			35.0°C			40.5°C			46.0°C		
$м^3$/ч	В.С.Т.	В.М.Т.	Полн	Явн	кВт	Полн	Явн	кВт	Полн	Явн	кВт	Полн	Явн	кВт
1183	26.5	16.5	6,65	5,94	2,13	6,26	5,82	2,37	5,85	5,71	2,64	5,44	5,38	2,94
	26.5	19.5	7,21	4,94	2,14	6,76	4,76	2,37	6,29	4,59	2,64	5,79	4,38	2,94
	26.5	22.0	7,82	3,88	2,15	7,35	3,74	2,38	6,82	3,56	2,64	6,26	3,38	2,94
	24.0	17.0	6,71	4,79	2,13	6,32	4,62	2,37	5,88	4,44	2,64	5,41	4,24	2,94
1352	26.5	16.5	6,82	6,32	2,17	6,41	6,24	2,41	6,03	5,97	2,68	5,59	5,59	2,97
	26.5	19.5	7,29	5,26	2,18	6,88	5,09	2,41	6,38	4,91	2,68	5,85	4,71	2,97
	26.5	22.0	7,88	4,09	2,18	7,41	3,94	2,42	6,88	3,76	2,68	6,32	3,56	2,97
	24.0	17.0	6,82	5,09	2,17	6,41	4,91	2,41	5,97	4,74	2,68	5,47	4,50	2,97
1521	26.5	16.5	6,94	6,74	2,21	6,59	6,44	2,44	6,18	6,18	2,71	5,74	5,74	3,01
	26.5	19.5	7,41	5,56	2,21	6,94	5,38	2,45	6,44	5,21	2,71	5,91	4,97	3,01
	26.5	22.0	7,97	4,29	2,22	7,50	4,12	2,45	6,94	3,94	2,72	6,35	3,76	3,01
	24.0	17.0	6,91	5,38	2,21	6,50	5,21	2,45	6,03	5,00	2,72	5,53	4,76	3,01

JS4BX-030E с вентиляционной установкой 2.5/3.0 A

Темп. на улице			29.5°C			35.0°C			40.5°C			46.0°C		
$м^3$/ч	В.С.Т.	В.М.Т.	Полн	Явн	кВт	Полн	Явн	кВт	Полн	Явн	кВт	Полн	Явн	кВт
1690	с	16.5	8,85	8,00	3,13	8,32	7,79	3,51	7,76	7,59	3,92	7,18	7,12	4,38
	26.5	19.5	9,62	6,68	3,16	9,06	6,47	3,53	8,38	6,21	3,95	7,68	5,91	4,41
	26.5	22.0	10,53	5,29	3,19	9,85	5,09	3,57	9,15	4,82	3,98	8,35	4,59	4,43
	24.0	17.0	8,94	6,47	3,14	8,38	6,21	3,51	7,79	5,97	3,93	7,12	5,68	4,38
1859	26.5	16.5	9,06	8,38	3,14	8,53	8,21	3,51	7,94	7,88	3,93	7,38	7,38	4,39
	26.5	19.5	9,79	7,03	3,17	9,18	6,79	3,54	8,50	6,53	3,95	7,76	6,24	4,41
	26.5	22.0	10,68	5,53	3,20	9,97	5,29	3,57	9,26	5,06	3,98	8,47	4,79	4,44
	24.0	17.0	9,12	6,76	3,15	8,53	6,53	3,52	7,91	6,26	3,93	7,21	5,97	4,39
2028	26.5	16.5	9,26	8,79	3,15	8,68	8,50	3,52	8,15	8,15	3,94	7,56	7,56	4,39
	26.5	19.5	9,94	7,35	3,17	9,29	7,12	3,54	8,62	6,85	3,96	7,88	6,53	4,41
	26.5	22.0	10,79	5,74	3,21	10,09	5,50	3,58	9,35	5,26	3,99	8,53	5,00	4,44
	24.0	17.0	9,24	7,09	3,15	8,65	6,82	3,52	8,00	6,56	3,93	7,29	6,24	4,39

JS4BX-036E/G с вентиляционной установкой 3.5/4.0 B

Темп. на улице			29.5°C			35.0°C			40.5°C			46.0°C		
$м^3$/ч	В.С.Т.	В.М.Т.	Полн	Явн	кВт	Полн	Явн	кВт	Полн	Явн	кВт	Полн	Явн	кВт
1944	26.5	16.5	10,3	9,4	3,57	9,7	9,2	3,97	9,1	9,0	4,42	8,4	8,3	4,92
	26.5	19.5	11,1	7,8	3,59	10,4	7,6	3,99	9,7	7,3	4,44	8,9	6,9	4,94
	26.5	22.0	12,1	6,1	3,63	11,3	5,9	4,03	10,5	5,6	4,47	9,6	5,3	4,97
	24.0	17.0	10,4	7,6	3,57	9,8	7,3	3,98	9,1	7,0	4,43	8,3	6,7	4,92
2113	26.5	16.5	10,5	9,8	3,57	9,9	9,7	3,97	9,3	9,2	4,43	8,6	8,6	4,92
	26.5	19.5	11,3	8,2	3,60	10,6	7,9	4,00	9,8	7,6	4,45	9,0	7,3	4,94
	26.5	22.0	12,2	6,4	3,64	11,4	6,1	4,04	10,6	5,8	4,48	9,7	5,5	4,97
	24.0	17.0	10,5	7,9	3,58	9,9	7,6	3,98	9,2	7,4	4,43	8,4	7,0	4,92
2282	26.5	16.5	10,6	10,3	3,58	10,1	9,9	3,98	9,5	9,5	4,43	8,8	8,8	4,94
	26.5	19.5	11,4	8,5	3,60	10,7	8,3	4,00	9,9	8,0	4,45	9,1	7,6	4,95
	26.5	22.0	12,3	6,6	3,64	11,5	6,3	4,04	10,7	6,1	4,48	9,8	5,8	4,98
	24.0	17.0	10,6	8,2	3,58	10,0	8,0	3,98	9,3	7,6	4,43	8,5	7,3	4,92

РАСШИРЕННАЯ ТАБЛИЦА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПО ХОЛОДУ (продолжение)

JS4BX-048E с вентиляционной установкой 5.0 B

Темп. на улице			29.5°C			35.0°C			40.5°C			46.0°C		
$м^3$/ч	В.С.Т.	В.М.Т.	Полн	Явн	кВт	Полн	Явн	кВт	Полн	Явн	кВт	Полн	Явн	кВт
2366	26.5	16.5	14,0	12,2	4,72	13,2	11,9	5,25	12,4	11,7	5,81	11,3	11,1	6,45
	26.5	19.5	15,2	10,2	4,78	14,3	9,8	5,30	13,3	9,4	5,87	12,1	8,9	6,51
	26.5	22.0	16,6	8,1	4,86	15,6	7,7	5,38	14,5	7,4	5,94	13,1	6,9	6,58
	24.0	17.0	14,2	9,9	4,74	13,4	9,5	5,26	12,4	9,1	5,82	11,3	8,6	6,46
2535	26.5	16.5	14,2	12,6	4,73	13,4	12,5	5,26	12,5	12,1	5,82	11,5	11,5	6,47
	26.5	19.5	15,4	10,5	4,79	14,5	10,2	5,31	13,5	9,8	5,88	12,2	9,3	6,52
	26.5	22.0	16,7	8,3	4,87	15,7	8,0	5,39	14,6	7,6	5,95	13,2	7,2	6,58
	24.0	17.0	14,4	10,2	4,75	13,5	9,9	5,27	12,6	9,4	5,83	11,4	8,9	6,47
2704	26.5	16.5	14,4	13,2	4,74	13,6	12,9	5,27	12,8	12,6	5,83	11,7	11,7	6,48
	26.5	19.5	15,5	10,9	4,80	14,6	10,5	5,32	13,6	10,1	5,89	12,3	9,6	6,53
	26.5	22.0	16,9	8,6	4,88	15,8	8,2	5,40	14,7	7,9	5,95	13,3	7,4	6,59
	24.0	17.0	14,5	10,6	4,76	13,6	10,2	5,28	12,7	9,8	5,84	11,5	9,3	6,48

JS4BX-048G с вентиляционной установкой 3.5/4.0 B

Темп. на улице			29.5°C			35.0°C			40.5°C			46.0°C		
$м^3$/ч	В.С.Т.	В.М.Т.	Полн	Явн	кВт	Полн	Явн	кВт	Полн	Явн	кВт	Полн	Явн	кВт
2197	26.5	16.5	12,7	11,0	4,16	12,1	10,8	4,64	11,3	10,6	5,21	10,4	10,1	5,89
	26.5	19.5	13,6	9,3	4,22	13,0	8,9	4,70	12,2	8,6	5,27	11,2	8,2	5,94
	26.5	22.0	14,1	8,0	4,22	13,4	7,8	4,69	12,6	7,4	5,25	11,5	7,1	5,89
	24.0	17.0	12,8	8,9	4,14	12,1	8,6	4,62	11,3	8,3	5,17	10,4	7,9	5,82
2366	26.5	16.5	12,9	11,4	4,20	12,2	11,3	4,69	11,4	10,9	5,26	10,5	10,5	5,93
	26.5	19.5	13,8	9,5	4,27	13,1	9,2	4,75	12,3	8,9	5,31	11,3	8,5	5,98
	26.5	22.0	14,3	8,3	4,27	13,5	8,0	4,74	12,6	7,7	5,29	11,6	7,3	5,94
	24.0	17.0	12,9	9,2	4,19	12,2	8,9	4,66	11,4	8,6	5,22	10,5	8,2	5,87
2535	26.5	16.5	13,0	11,9	4,25	12,3	11,6	4,74	11,6	11,4	5,31	10,7	10,7	5,98
	26.5	19.5	13,9	9,8	4,31	13,2	9,5	4,79	12,4	9,1	5,36	11,4	8,7	6,03
	26.5	22.0	14,4	8,5	4,32	13,6	8,2	4,79	12,7	7,9	5,34	11,7	7,5	5,98
	24.0	17.0	13,0	9,5	4,23	12,3	9,2	4,71	11,5	8,9	5,26	10,5	8,4	5,91

JS4BX-060G с вентиляционной установкой 5.0 B

Темп. на улице			29.5°C			35.0°C			40.5°C			46.0°C		
$м^3$/ч	В.С.Т.	В.М.Т.	Полн	Явн	кВт	Полн	Явн	кВт	Полн	Явн	кВт	Полн	Явн	кВт
2535	26.5	16.5	15,5	13,3	4,99	14,6	13,0	5,52	13,7	12,8	6,12	12,5	12,1	6,80
	26.5	19.5	16,8	11,1	5,08	15,9	10,7	5,60	14,7	10,3	6,22	13,4	9,7	6,92
	26.5	22.0	18,2	8,8	5,19	17,2	8,5	5,71	15,7	8,0	6,34	14,4	7,6	7,03
	24.0	17.0	15,7	10,8	5,00	14,8	10,4	5,53	13,8	9,9	6,14	12,5	9,4	6,81
2704	26.5	16.5	15,7	13,7	5,04	14,9	13,6	5,57	13,8	13,2	6,17	12,6	12,5	6,86
	26.5	19.5	16,9	11,4	5,13	16,0	11,0	5,66	14,8	10,6	6,27	13,4	10,1	6,96
	26.5	22.0	18,3	9,0	5,23	17,3	8,7	5,76	15,9	8,3	6,39	14,5	7,8	7,08
	24.0	17.0	15,9	11,1	5,06	15,0	10,7	5,58	13,9	10,2	6,18	12,6	9,7	6,86
2873	26.5	16.5	15,9	14,3	5,09	15,0	14,0	5,62	13,9	13,6	6,23	12,8	12,7	6,92
	26.5	19.5	17,1	11,7	5,18	16,0	11,4	5,70	14,9	10,9	6,32	13,5	10,4	7,01
	26.5	22.0	18,4	9,3	5,28	17,4	8,9	5,81	16,0	8,4	6,44	14,5	8,0	7,13
	24.0	17.0	15,9	11,4	5,10	15,1	11,0	5,63	13,9	10,5	6,23	12,6	10,0	6,91

РАСШИРЕННАЯ ТАБЛИЦА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПО ТЕПЛУ

JT4BX-024E с вентиляционной установкой 1.5/2.0 A

Темп. на улице			29.5°C			35.0°C			40.5°C			46.0°C		
$м^3$/ч	В.С.Т.	В.М.Т.	Полн	Явн	кВт	Полн	Явн	кВт	Полн	Явн	кВт	Полн	Явн	кВт
1183	26.5	16.5	6,6	5,9	2,13	6,3	5,8	2,37	5,9	5,7	2,64	5,4	5,4	2,94
	26.5	19.5	7,2	4,9	2,14	6,8	4,8	2,37	6,3	4,6	2,64	5,8	4,4	2,94
	26.5	22.0	7,8	3,9	2,15	7,4	3,7	2,38	6,8	3,6	2,64	6,3	3,4	2,94
	24.0	17.0	6,7	4,8	2,13	6,3	4,6	2,37	5,9	4,4	2,64	5,4	4,2	2,94
1352	26.5	16.5	6,8	6,3	2,17	6,4	6,2	2,41	6,0	6,0	2,68	5,6	5,6	2,97
	26.5	19.5	7,3	5,3	2,18	6,9	5,1	2,41	6,4	4,9	2,68	5,9	4,7	2,97
	26.5	22.0	7,9	4,1	2,18	7,4	3,9	2,42	6,9	3,8	2,68	6,3	3,6	2,97
	24.0	17.0	6,8	5,1	2,17	6,4	4,9	2,41	6,0	4,7	2,68	5,5	4,5	2,97
1521	26.5	16.5	6,9	6,7	2,21	6,6	6,4	2,44	6,2	6,2	2,71	5,7	5,7	3,01
	26.5	19.5	7,4	5,6	2,21	6,9	5,4	2,45	6,4	5,2	2,71	5,9	5,0	3,01
	26.5	22.0	8,0	4,3	2,22	7,5	4,1	2,45	6,9	3,9	2,72	6,4	3,8	3,01
	24.0	17.0	6,9	5,4	2,21	6,5	5,2	2,45	6,0	5,0	2,72	5,5	4,8	3,01

JT4BX-030E с вентиляционной установкой 2.5/3.0 A

Темп. на улице			29.5°C			35.0°C			40.5°C			46.0°C		
$м^3$/ч	В.С.Т.	В.М.Т.	Полн	Явн	кВт	Полн	Явн	кВт	Полн	Явн	кВт	Полн	Явн	кВт
1690	26.5	16.5	8,9	8,0	3,13	8,3	7,8	3,51	7,8	7,6	3,92	7,2	7,1	4,38
	26.5	19.5	9,6	6,7	3,16	9,1	6,5	3,53	8,4	6,2	3,95	7,7	5,9	4,41
	26.5	22.0	10,5	5,3	3,19	9,9	5,1	3,57	9,1	4,8	3,98	8,4	4,6	4,43
	24.0	17.0	8,9	6,5	3,14	8,4	6,2	3,51	7,8	6,0	3,93	7,1	5,7	4,38
1859	26.5	16.5	9,1	8,4	3,14	8,5	8,2	3,51	7,9	7,9	3,93	7,4	7,4	4,39
	26.5	19.5	9,8	7,0	3,17	9,2	6,8	3,54	8,5	6,5	3,95	7,8	6,2	4,41
	26.5	22.0	10,7	5,5	3,20	10,0	5,3	3,57	9,3	5,1	3,98	8,5	4,8	4,44
	24.0	17.0	9,1	6,8	3,15	8,5	6,5	3,52	7,9	6,3	3,93	7,2	6,0	4,39
2028	26.5	16.5	9,3	8,8	3,15	8,7	8,5	3,52	8,1	8,1	3,94	7,6	7,6	4,39
	26.5	19.5	9,9	7,4	3,17	9,3	7,1	3,54	8,6	6,9	3,96	7,9	6,5	4,41
	26.5	22.0	10,8	5,7	3,21	10,1	5,5	3,58	9,4	5,3	3,99	8,5	5,0	4,44
	24.0	17.0	9,2	7,1	3,15	8,6	6,8	3,52	8,0	6,6	3,93	7,3	6,2	4,39

JT4BX-036E/G с вентиляционной установкой 3.5/4.0 B

Темп. на улице			29.5°C			35.0°C			40.5°C			46.0°C		
$м^3$/ч	В.С.Т.	В.М.Т.	Полн	Явн	кВт	Полн	Явн	кВт	Полн	Явн	кВт	Полн	Явн	кВт
1859	26.5	16.5	9,9	8,9	3,22	9,2	8,7	3,58	8,8	8,5	3,98	8,1	8,1	4,44
	26.5	19.5	10,7	7,4	3,27	10,0	7,1	3,62	9,4	6,9	4,03	8,7	6,6	4,49
	26.5	22.0	11,6	5,9	3,32	10,9	5,6	3,68	10,2	5,4	4,09	9,4	5,1	4,55
	24.0	17.0	10,0	7,2	3,23	9,4	6,9	3,59	8,8	6,6	3,99	8,1	6,4	4,44
2028	26.5	16.5	10,1	9,2	3,27	9,4	9,1	3,63	8,9	8,8	4,03	8,3	8,3	4,49
	26.5	19.5	10,8	7,7	3,31	10,0	7,4	3,67	9,5	7,2	4,08	8,8	6,9	4,54
	26.5	22.0	11,7	6,1	3,36	10,9	5,8	3,72	10,3	5,6	4,13	9,5	5,3	4,60
	24.0	17.0	10,1	7,4	3,28	9,4	7,2	3,63	8,9	6,9	4,03	8,2	6,6	4,49
2197	26.5	16.5	10,2	9,6	3,32	9,5	9,4	3,67	9,1	9,1	4,08	8,4	8,4	4,54
	26.5	19.5	10,9	8,0	3,35	10,2	7,7	3,71	9,6	7,5	4,12	8,8	7,2	4,58
	26.5	22.0	11,8	6,2	3,40	10,9	6,0	3,76	10,3	5,8	4,17	9,5	5,5	4,64
	24.0	17.0	10,2	7,7	3,32	9,5	7,5	3,67	8,9	7,2	4,08	8,3	6,9	4,53

РАСШИРЕННАЯ ТАБЛИЦА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПО ТЕПЛУ (продолжение)

JT4BX-048E с вентиляционной установкой 5.0 B

Темп. на улице			29.5°C			35.0°C			40.5°C			46.0°C		
$м^3$/ч	В.С.Т.	В.М.Т.	Полн	Явн	кВт	Полн	Явн	кВт	Полн	Явн	кВт	Полн	Явн	кВт
2366	26.5	16.5	14,0	12,2	4,72	13,2	11,9	5,25	12,4	11,7	5,81	11,3	11,1	6,45
	26.5	19.5	15,2	10,2	4,78	14,3	9,8	5,30	13,3	9,4	5,87	12,1	8,9	6,51
	26.5	22.0	16,6	8,1	4,86	15,6	7,7	5,38	14,5	7,4	5,94	13,1	6,9	6,58
	24.0	17.0	14,2	9,9	4,74	13,4	9,5	5,26	12,4	9,1	5,82	11,3	8,6	6,46
2535	26.5	16.5	14,2	12,6	4,73	13,4	12,5	5,26	12,5	12,1	5,82	11,5	11,5	6,47
	26.5	19.5	15,4	10,5	4,79	14,5	10,2	5,31	13,5	9,8	5,88	12,2	9,3	6,52
	26.5	22.0	16,7	8,3	4,87	15,7	8,0	5,39	14,6	7,6	5,95	13,2	7,2	6,58
	24.0	17.0	14,4	10,2	4,75	13,5	9,9	5,27	12,6	9,4	5,83	11,4	8,9	6,47
2704	26.5	16.5	14,4	13,2	4,74	13,6	12,9	5,27	12,8	12,6	5,83	11,7	11,7	6,48
	26.5	19.5	15,5	10,9	4,80	14,6	10,5	5,32	13,6	10,1	5,89	12,3	9,6	6,53
	26.5	22.0	16,9	8,6	4,88	15,8	8,2	5,40	14,7	7,9	5,95	13,3	7,4	6,59
	24.0	17.0	14,5	10,6	4,76	13,6	10,2	5,28	12,7	9,8	5,84	11,5	9,3	6,48

JT4BX-048G с вентиляционной установкой 3.5/4.0 B

Темп. на улице			29.5°C			35.0°C			40.5°C			46.0°C		
$м^3$/ч	В.С.Т.	В.М.Т.	Полн	Явн	кВт	Полн	Явн	кВт	Полн	Явн	кВт	Полн	Явн	кВт
2197	26.5	16.5	12,7	11,0	4,16	12,1	10,8	4,64	11,3	10,6	5,21	10,4	10,1	5,89
	26.5	19.5	13,6	9,3	4,22	13,0	8,9	4,70	12,2	8,6	5,27	11,2	8,2	5,94
	26.5	22.0	14,1	8,0	4,22	13,4	7,8	4,69	12,6	7,4	5,25	11,5	7,1	5,89
	24.0	17.0	12,8	8,9	4,14	12,1	8,6	4,62	11,3	8,3	5,17	10,4	7,9	5,82
2366	26.5	16.5	12,9	11,4	4,20	12,2	11,3	4,69	11,4	10,9	5,26	10,5	10,5	5,93
	26.5	19.5	13,8	9,5	4,27	13,1	9,2	4,75	12,3	8,9	5,31	11,3	8,5	5,98
	26.5	22.0	14,3	8,3	4,27	13,5	8,0	4,74	12,6	7,7	5,29	11,6	7,3	5,94
	24.0	17.0	12,9	9,2	4,19	12,2	8,9	4,66	11,4	8,6	5,22	10,5	8,2	5,87
2535	26.5	16.5	13,0	11,9	4,25	12,3	11,6	4,74	11,6	11,4	5,31	10,7	10,7	5,98
	26.5	19.5	13,9	9,8	4,31	13,2	9,5	4,79	12,4	9,1	5,36	11,4	8,7	6,03
	26.5	22.0	14,4	8,5	4,32	13,6	8,2	4,79	12,7	7,9	5,34	11,7	7,5	5,98
	24.0	17.0	13,0	9,5	4,23	12,3	9,2	4,71	11,5	8,9	5,26	10,5	8,4	5,91

JT4BX-060G с вентиляционной установкой 5.0 B

Темп. на улице			29.5°C			35.0°C			40.5°C			46.0°C		
$м^3$/ч	В.С.Т.	В.М.Т.	Полн	Явн	кВт	Полн	Явн	кВт	Полн	Явн	кВт	Полн	Явн	кВт
2535	26.5	16.5	15,4	13,3	4,99	14,6	13,0	5,52	13,6	12,8	6,12	12,4	12,1	6,80
	26.5	19.5	16,7	11,1	5,08	15,7	10,7	5,60	14,6	10,3	6,22	13,3	9,7	6,92
	26.5	22.0	18,1	8,8	5,19	17,1	8,5	5,71	15,8	8,0	6,34	14,3	7,6	7,03
	24.0	17.0	15,6	10,8	5,00	14,7	10,4	5,53	13,7	9,9	6,14	12,4	9,4	6,81
2704	26.5	16.5	15,6	13,7	5,04	14,7	13,6	5,57	13,7	13,2	6,17	12,5	12,5	6,86
	26.5	19.5	16,8	11,4	5,13	15,9	11,0	5,66	14,7	10,6	6,27	13,4	10,1	6,96
	26.5	22.0	18,2	9,0	5,23	17,2	8,7	5,76	15,9	8,3	6,39	14,4	7,8	7,08
	24.0	17.0	15,8	11,1	5,06	14,9	10,7	5,58	13,8	10,2	6,18	12,5	9,7	6,86
2873	26.5	16.5	15,8	14,3	5,09	14,9	14,0	5,62	13,9	13,6	6,23	12,7	12,7	6,92
	26.5	19.5	17,0	11,7	5,18	16,0	11,4	5,70	14,8	10,9	6,32	13,5	10,4	7,01
	26.5	22.0	18,3	9,3	5,28	17,3	8,9	5,81	15,9	8,4	6,44	14,5	8,0	7,13
	24.0	17.0	15,9	11,4	5,10	15,0	11,0	5,63	13,9	10,5	6,23	12,6	10,0	6,91





NORDYNE
COMPLETE COMFORT. GENUINE VALUE. 8000 Phoenix Parkway | O'Fallon MO 63368-3827

Specifications and illustrations subject to change without notice and without incurring obligations. Printed in U.S.A (08/2009)

325C-0809 (Replaces 325C-0606)